



# Šachta Š5

Řez A – A

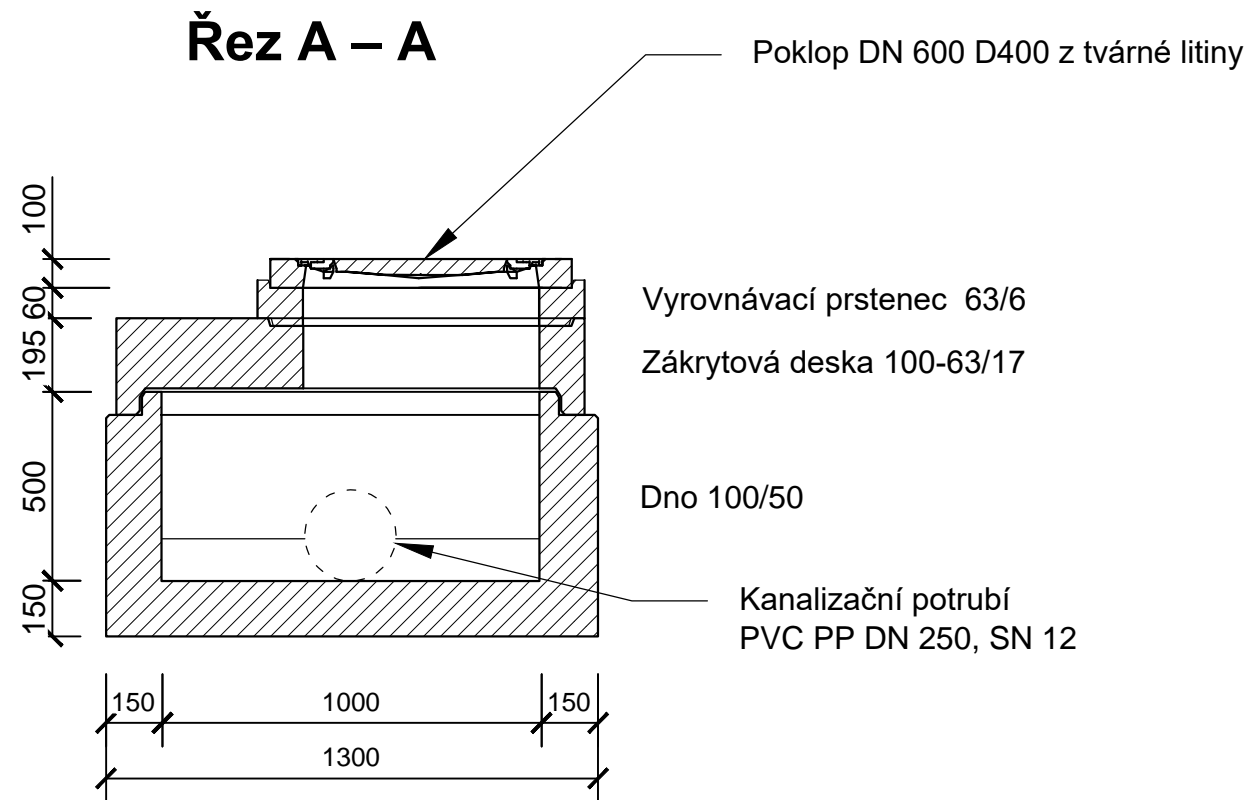


Půdorys

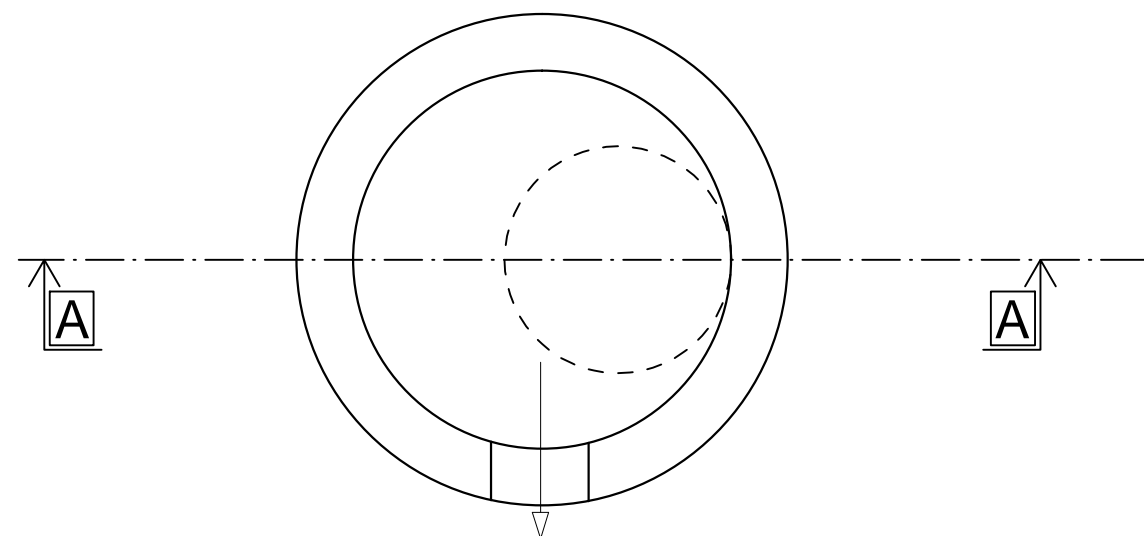

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

## DPS

Generální projektant	SUDOP Project Plzeň a.s.		 <div>SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, engineering, stavby</div> <div>Plachého 1007/35,301 00 Plzeň Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz</div>	
Odpovědný projektant stavby	Ing. Stanislav Diviš	<i>Diviš</i>		
Odpovědný proj. objektu - SO	Ing. Stanislav Diviš	<i>Diviš</i>		
Vypracoval	Ing. Stanislav Diviš	<i>Diviš</i>		
Kontroloval	Petr Krátký			
Místo stavby	Obec Budiměřice, okres Nymburk, Středočeský kraj			
Investor	Obec Budiměřice - Budiměřice 7, 288 02 Nymburk			
Akce:	VÝSTAVBA PODTLAKOVÉ KANALIZACE A VODOVODU V ULICI "U SKÁLY" V BUDIMĚŘICÍCH SO 310 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		Číslo zakázky644-20-2-3	
Obsah:	VÝKRES KANALIZAČNÍ ŠACHTY Š5		Datum04/2021	
			Formát420 x 297	Kopie č.
			Část dokumentaceD	
			MěřítkoČíslo výkresu	
			1:201.6.3	